



Hinweise zum Anschluss der SPS Erweiterungsgeräte USA10.. und USE10..

Die Geräte können miteinander kombiniert werden, hier einige Beispiele:

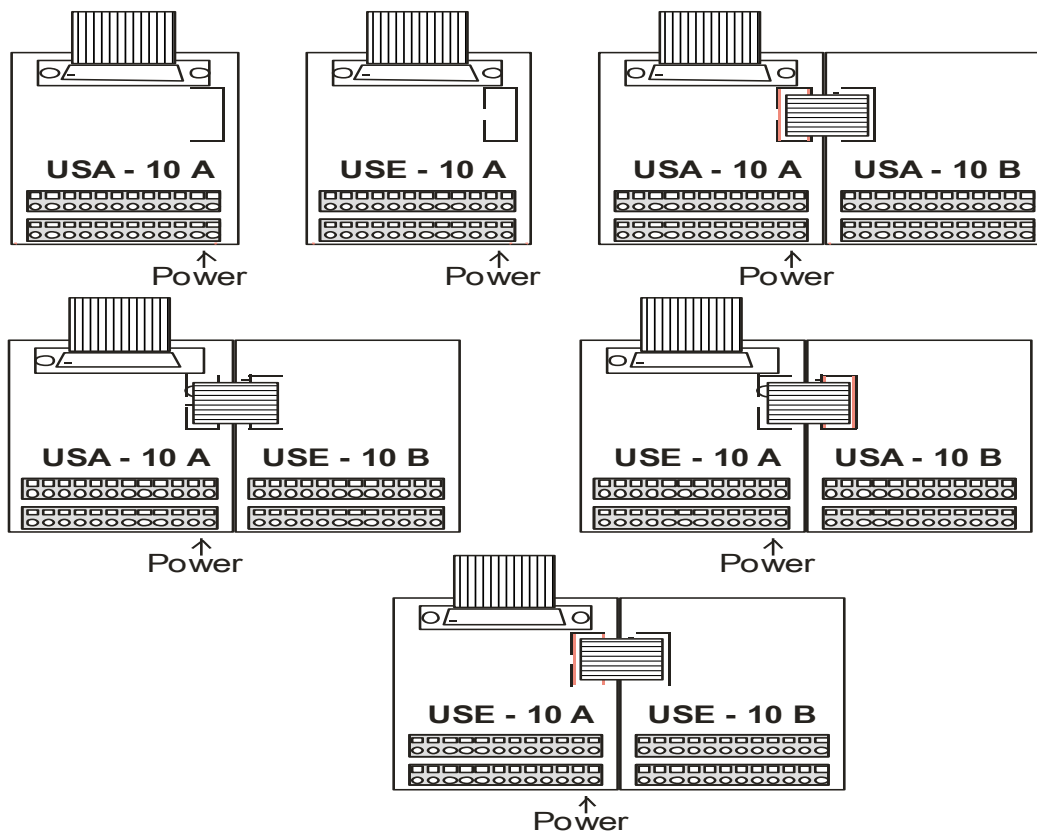

Die Eingänge der USE10.. Geräte können mit Gleichspannung, Wechselspannung oder mit einem Schließkontakt (+24V von X31-11) angesteuert werden.
Die Versorgungsspannung kann 24V AC oder DC sein, Klemme X3.12 und X4.12. Sie ist intern zum Signaleingang und Ausgang galvanisch getrennt, G und G0 können aber bei gleichem Potenzial / gleicher Versorgungsspannung, miteinander gebrückt werden (gemeinsames Masse-Bezugspotential).

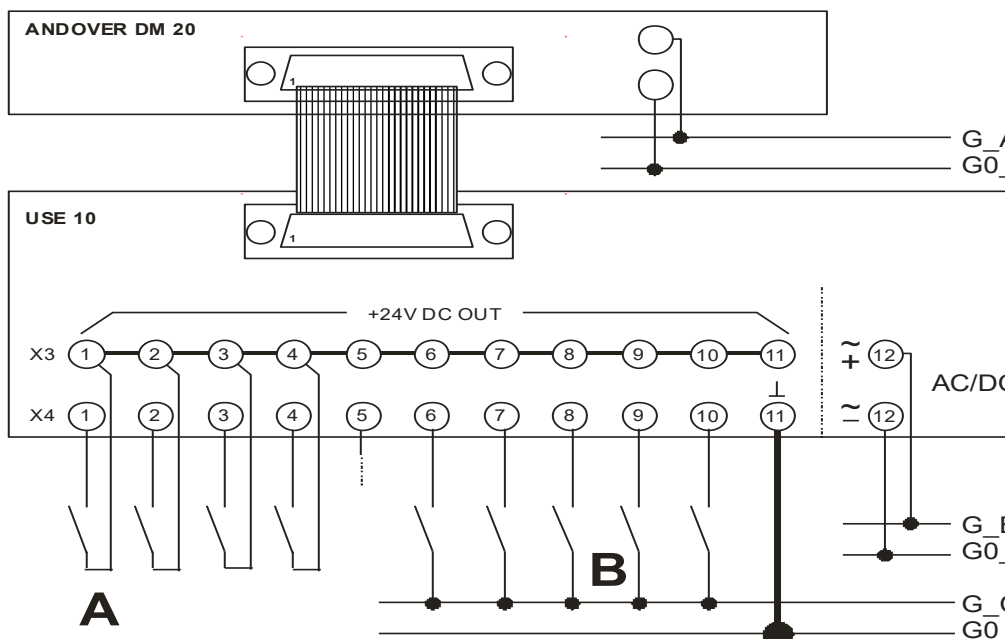

A: potenzialfreie Kontakte, Schalter.

B: 24V Spannungsansteuerung, 24V von der SPS oder fremdgespeiste Geber.

Weitere technische Daten sind den entsprechenden Datenblättern (Gerätebeipack) zu entnehmen.